



TABLICA TE-19

Układ sieci TN-C-S

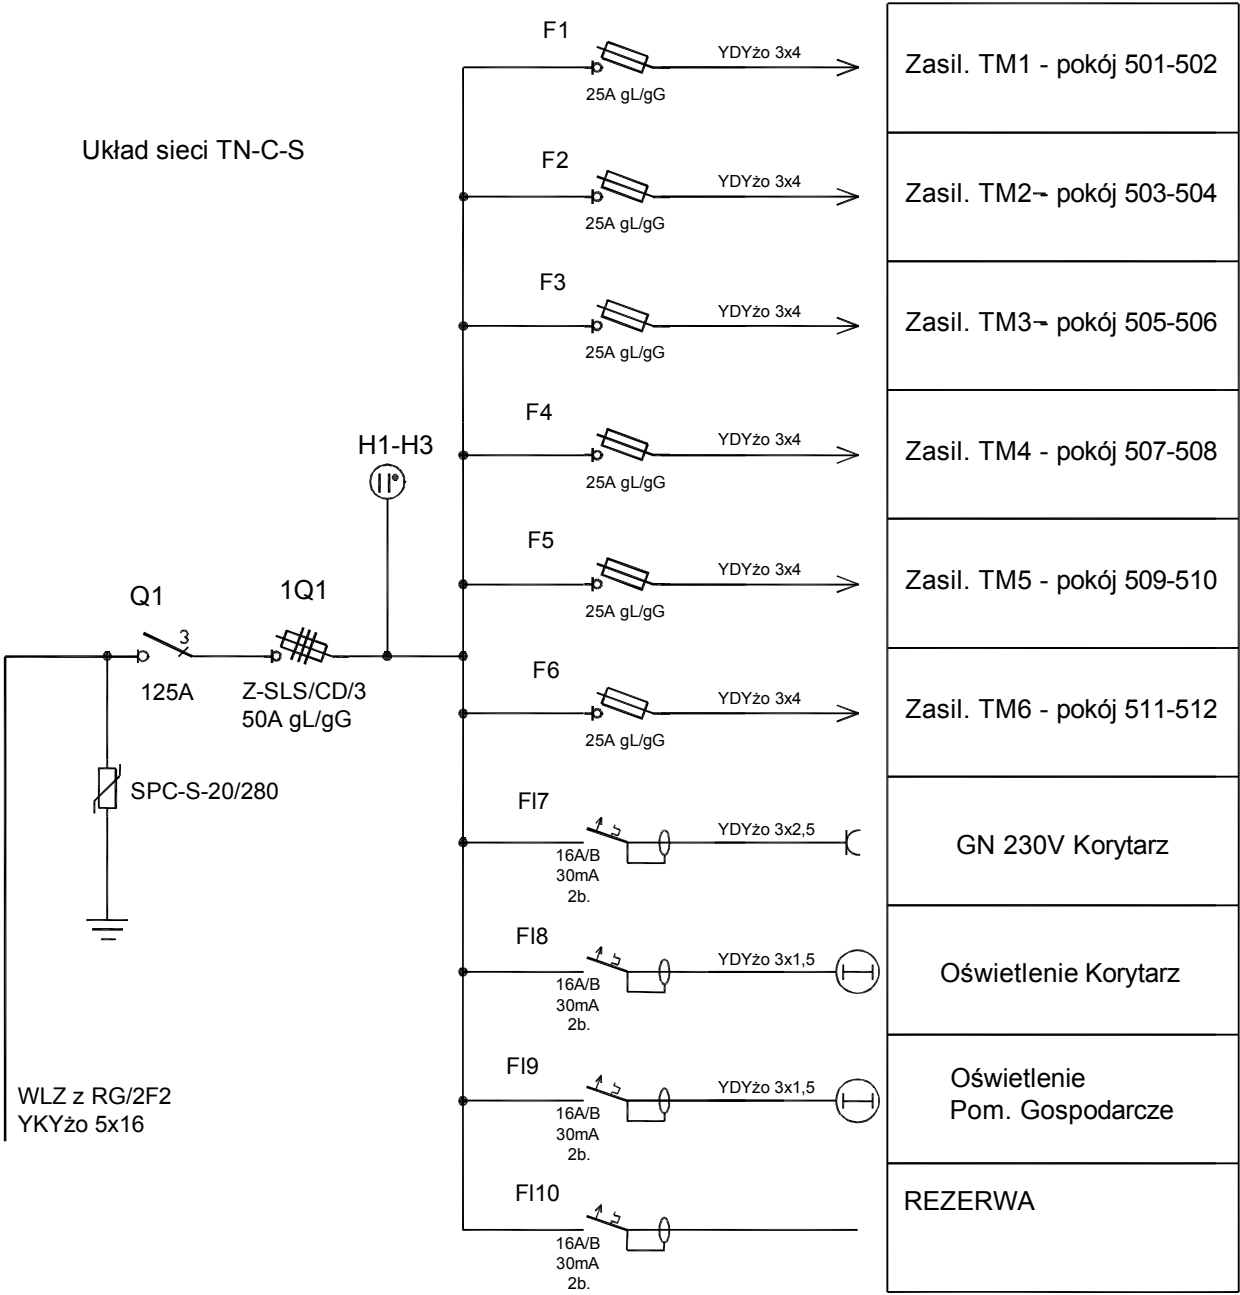

TABLICA TE-9

Układ sieci TN-C-S

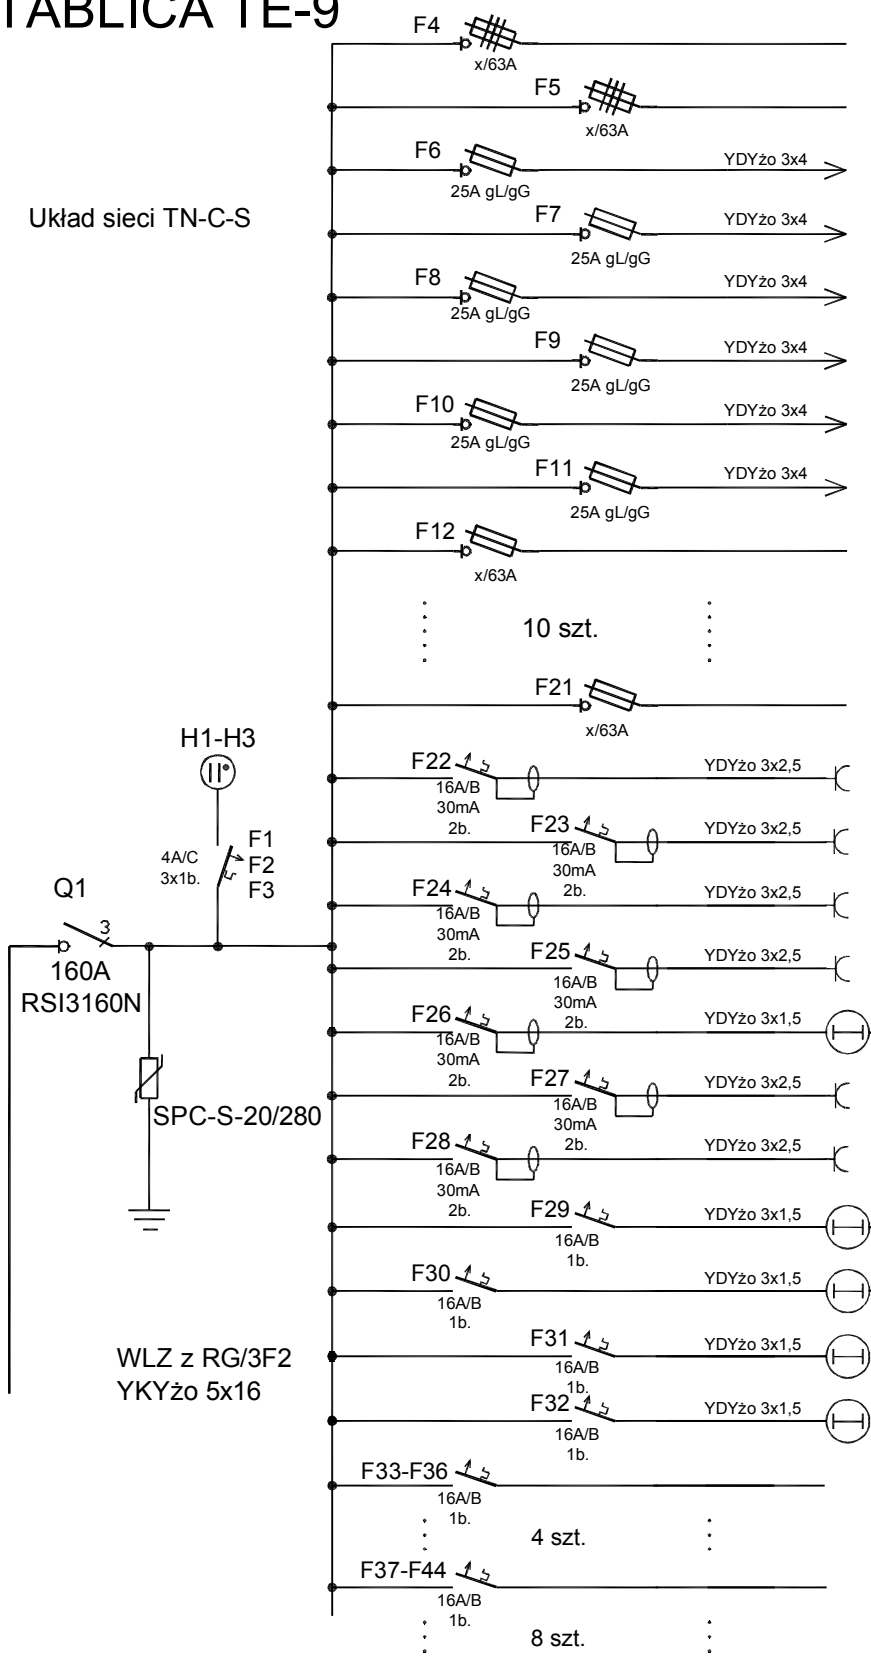

| |
|----------------------------------|
| WENTYLACJA |
| REZERWA |
| Zasil. TM7 - pokój 513-514 |
| Zasil. TM8 - pokój 515-16 |
| Zasil. TM9 - pokój 517-518 |
| Zasil. TM10 - pokój 519-520 |
| Zasil. TM11 - pokój 521-522 |
| Zasil. TM12 - pokój 523-524 |
| REZERWA 10 szt. |
| GN 230V nr 1 - Pralnia |
| GN 230V nr 2 - Pralnia |
| GN 230V nr 3 - Pralnia |
| GN 230V - Suszarnia |
| Oświetlenie - Pralnia; Suszarnia |
| GN 230V - Korytarz |
| GN 230V - Kuchnia |
| Oświetlenie - Korytarz |
| Oświetlenie Awaryjne |
| Oświetlenie - Kuchnia |
| Oświetlenie - Zsyp |
| REZERWA 4 szt. |
| REZERWA 8 szt. |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|------|--------------|--|--|--|--|
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D | | | | | | | | | |
| 43-603 Jaworzno ul. Chopina 94 - Azot Biznes Park Budynek B tel. 32 752 99 23 kom. 666 053 163 biuro@amdzp.pl | | | | | | | | | |
| Projektował | Michał Pacan | Podpis | SLK/2684/PW/OE/09 w specjalności elektrycznej | Data | Stadium: P B | Investor: UNIWERSYTET OPOLSKI 45-040 Opole, pl.Kopernika 11A | | | |
| Opracował | | Podpis | | | Skala: | Investycja: PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEN PIWNIC I V PIĘTRA | | | |
| Sprawił | | Podpis | | | | Lokalizacja: Opole ul. Grunwaldzka 31 dz. nr 1231/55 | | | |
| Nazwa rysunku: TABLICE TE9; TE19 - V Piętro | | | | | | Branża: ELEKTRYCZNA | | | |
| Opracowanie nr.: 1 | | | | | | Nr rys.: E-03 | | | |