



Układ sieci TN-C-S

TABLICA TE-11

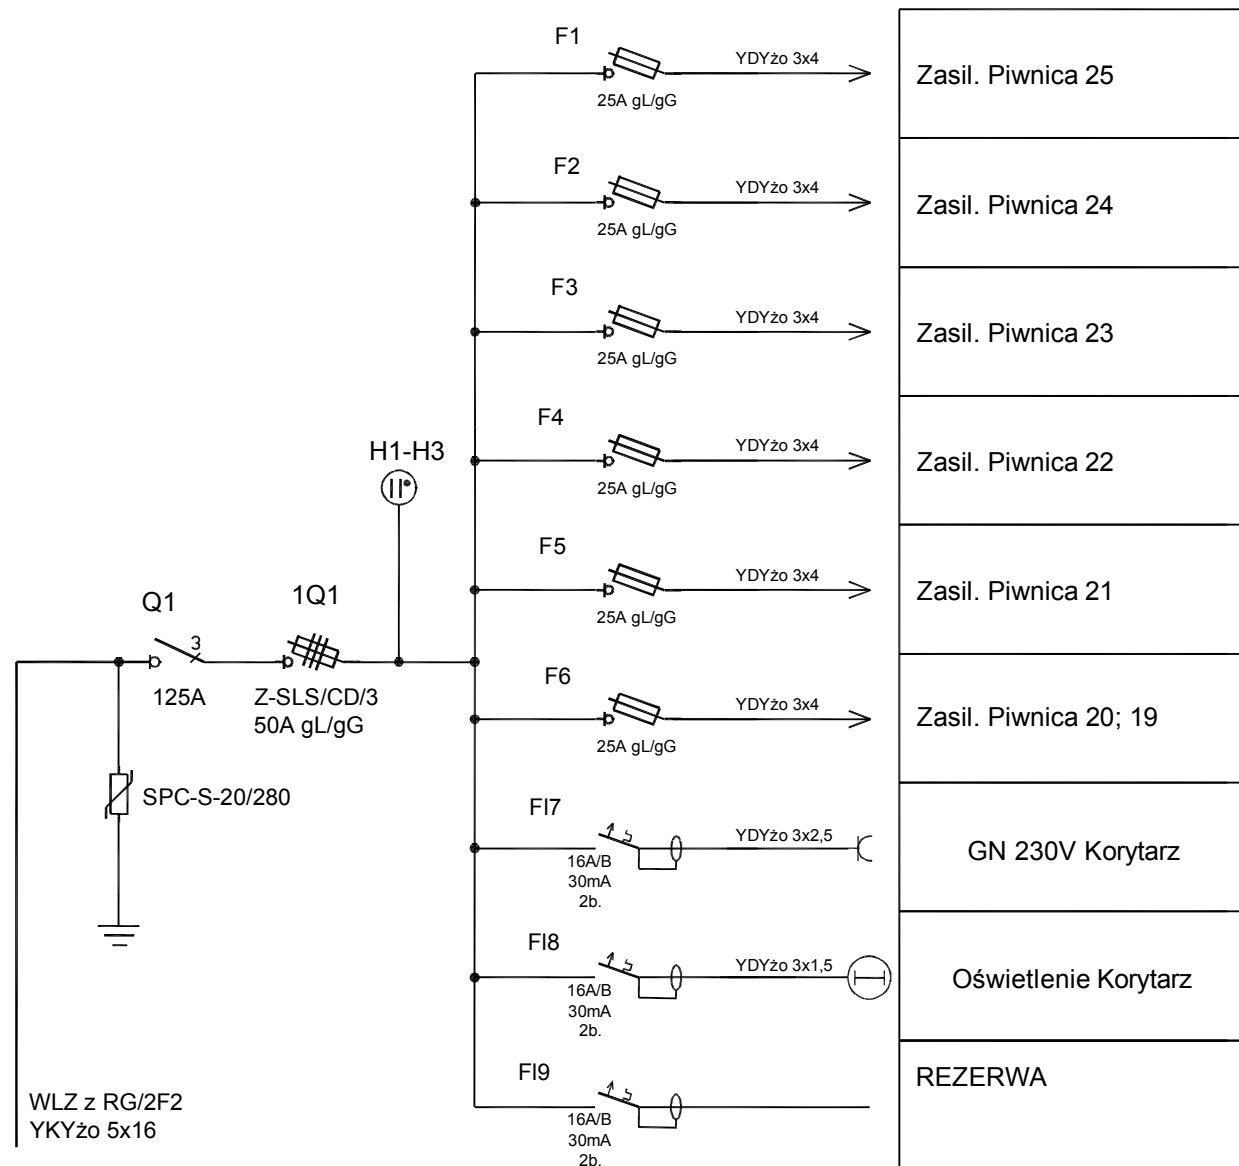

TABLICA TE-1

Układ sieci TN-C-S

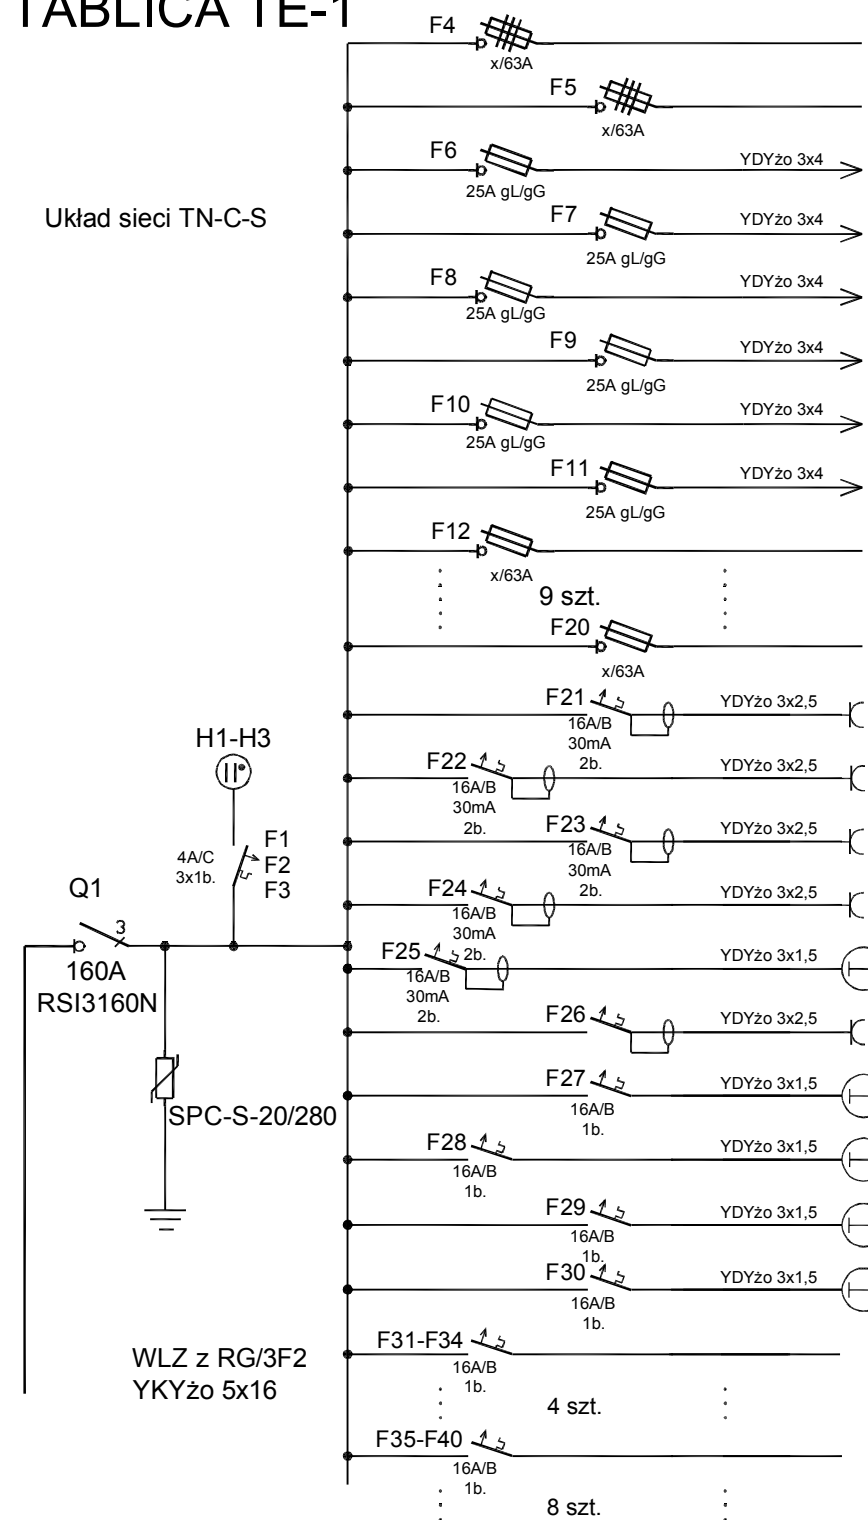

WENTYLACJA
REZERWA
Zasil. Piwnica 1,2
Zasil. Piwnica 3
Zasil. Piwnica 4
Zasil. Piwnica 5
Zasil. Piwnica 6
Zasil. Piwnica 7,8
REZERWA 9 szt.
GN 230V - Zsyp
GN 230V - Piwnica 12
GN 230V - Piwnica 11
GN 230V - Piwnica 10;9
Oświetlenie - Piwnica 12
GN 230V - Korytarz
Oświetlenie - Korytarz
Oświetlenie Awaryjne
Oświetlenie - Piwnica 11
Oświetlenie - Piwnica 10;9
REZERWA 4 szt.
REZERWA 8 szt.

AD		ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D	
43-603 Jaworzno ul. Chopina 94 - Azot Biznes Park Budynek B		tel. 32 752 99 23 kom. 666 053 163 biuro@amdzp.pl	
Projektował	Michał Pacan	Podpis	SLK/2684/PW/OE/09 w specjalności elektrycznej
Opracował		Nr uprawnień	
Sprawił		Data	
Nazwa rysunku: TABLICE TE1; TE11 - Kondygnacja Piwnic		Branża: ELEKTRYCZNA	
Opracowanie nr.: 1		Nr rys.: E-05	